



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2024H-0152

产品名称:

高效过滤器

Name of Product

委托单位:

深圳市中南华科净化技术有限公司

Client

生产单位:

深圳市中南华科净化技术有限公司

Manufacture

检验类别:

委托检验

Test Category

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



扫描全能王 创建

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院（简称环能国检）前身为中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心，本部设立于北京北三环东路中国建筑科学研究院有限公司内，主要实验室位于通州葛渠、大兴黄村、河北高碑店、河北保定、江西安义和广东佛山六个地点，实验室场地总面积约 3.2 万平方米，主要从事供热、通风、空调净化、制冷、建筑节能工程、建筑采光与照明、建筑门窗幕墙、建筑热工、建筑智能与电气工程、太阳能产品和工程应用、建筑声学等领域的检测及检验任务，以及温度、风速、压力、粒子计数器和粉尘仪等相关仪器仪表的校准工作，同时还可以提供风机盘管、空气质量、空气过滤器以及风口和风机的能力验证服务，是具有公正地位的第三方检验检测机构。

地址：北京市朝阳区安定门外小黄庄路 9 号

ADD: No9, Xiao Huang Zhuang Road, gate of An Ding Men, Chaoyang District, Beijing

业务电话 (Business TEL): 010-84274062 010-64517289

投诉电话 (Complaint TEL): 010-64517653

传真 (Fax): 010-84274062 邮政编码 (Postcode): 100013

E-mail: acetec@ncsa.cn 网址: <http://www.chinaibee.com>

注 意 事 项

NOTICE

1. 报告无“检验检测专用章”无效;
Test report is invalid without the “Special chapter for inspection and testing” on it.
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效;
Duplication of test report is invalid without the “Special chapter for inspection and testing” on it.
3. 报告无主检、审核、批准签字无效（仲裁检验报告应增加审定签字）;
Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval. The test report for arbitration should be added the signature of the person for verification on it.
4. 报告涂改无效;
Test report is invalid if altered.
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出;
Different opinions about test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。
In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2024H-0152

第1页 共3页 (Page 1 of 3)

样品编号	2024H-0152		
产品名称	高效过滤器	型号规格	1170*570*69mm
		商 标	
委托单位	深圳市中南华科净化技术有限公司	出厂编号	/
		生产日期	2024-09-23
生产单位	深圳市中南华科净化技术有限公司	送样数量	1 台
		送样日期	2024-10-11
检验类别	委托检验	检验日期	2024-10-16
委托单位地址	深圳市宝安区新桥街道象山社区新发工业区新 发东路 20 号		
检验依据	GB/T 6165-2021《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》		
判定依据	/		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用 仪器、装置	T-H11 空气过滤器计数法检测装置; T-H70 钢卷尺; T-H78 激光粒子计数器		
检验项目	阻力、计数效率 ($\geq 0.3 \mu m$)		
检 验 结 论	检验结果详见第 2 页。 签发日期: 2024-10-21		

批 准: 曹西
Approval审 核: 王强
Verification主 检: 赵秀秀
Chief tester

扫描全能王 创建

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy,Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2024H-0152

第2页 共3页 (Page 2 of 3)

样品编号		2024H-0152	
检验风量（m³/h）		1000	
检 验 结 果			
序号	检验项目		检验结果
1	计数效率 $E_{95\%,min}$ （%）	$\geq 0.3\mu m$	99.99993
2	阻力（Pa）		119.7
备注	1. 迎面尺寸为 1137mm×537mm； 2. 检验所用尘源为 DEHS 多分散气溶胶。 本页以下空白。		



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy,Jianke EET Co., Ltd.


报告编号 (No.): NCSA-2024H-0152

第3页 共3页 (Page 3 of 3)




样品编号	2024H-0152
样品描述	
外框型式	金属
金属防护网	进、出风面均有金属防护网。
滤料颜色	白色
外形尺寸 (mm)	1170×570×69

备注: 样品照片如下图所示。

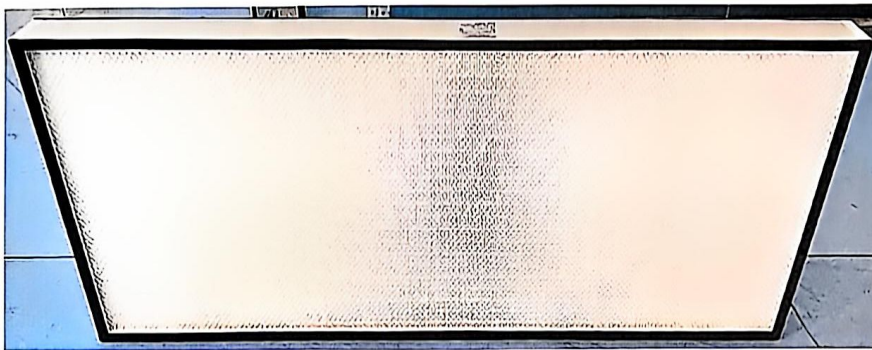

样品

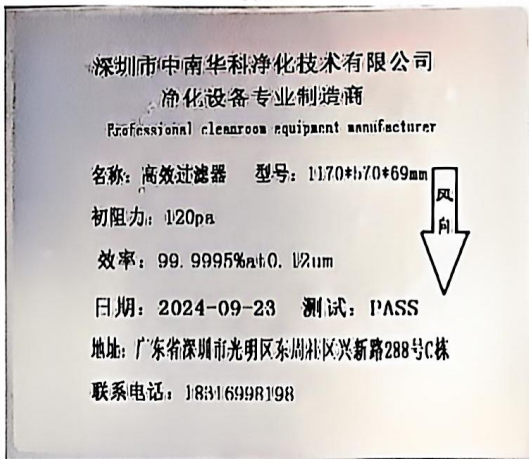

铭牌

本页以下空白。



扫描全能王 创建